



2^e NOTA VAN INLICHTINGEN (NVI) bij besteknummer 31031954

Met 1 bijlage

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Voor echt erkend

2^e Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31031954 voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van Philipsdam Noord tussen dp 471+50m en dp 497+10m met bijkomende werken in de gemeente Schouwen Duiveland en ter plaatse van de Willempolder, Abraham-Wissepolder tussen dp 640 en dp 657 met bijkomende werken in de gemeente Tholen.

Algemene opmerkingen

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

Artikel 22.2 wordt uitgebreid met Bijlage 17

Artikel 61.2.7 **vervalt** en wordt vervangen door:

61.2.7 *Afzetten werkterrein*

1. De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat een eenvoudige toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. De wijze van afzetten is ter keuze van de Opdrachtnemer.
2. De opdrachtnemer dient bij meer dan 10 verkeersbewegingen per dag ter plaatse van de toegangspoort naar de Krammersluizen een persoon aan te stellen voor de bediening van de poort.
3. De opdrachtnemer dient het sluzencomplex afgesloten te houden voor onbevoegden.

Artikel 92.31 **vervalt** en wordt vervangen door:

92.31 *Verband met andere werken*

1. De Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:
 - Dijkverbetering Geertruida- Scherpenissepolder: vervoer van betonblokken van en naar depot Nieuw Vossemeer.
 - Cofely Energy & Infra bv., belast met onder andere de coördinatie van werkzaamheden ter plaatse van de corridor (hoofdvaarweg Hansweert- Krammersluizen);
 - KWS, belast met civieltechnisch onderhoudswerk op de gehele Philipsdam en het sluzencomplex.
2. De opdrachtnemer dient voor aanvang van de werkzaamheden als nevenopdrachtnemer toe te treden tot de Corridorgerichte coördinatieovereenkomst, zoals is opgenomen in bijlage 17.
3. Door ondertekening van de in lid 2 genoemde overeenkomst geeft de opdrachtnemer te kennen dat hij instemt met de toetreding en daar geen aanvullende voorwaarden aan stelt.
4. In aanvulling op het gestelde in de coördinatieovereenkomst dient de opdrachtnemer rekening te houden met een frequent coördinatieoverleg, afgestemd op planning en de intensiteit van de werkzaamheden.



018603 2013 PZDT-N-13466 best
instru2de nota van inlichtingen verbeteren glooiingscc

Bijlage 17 Corridorgerichte coördinatieovereenkomst wordt toegevoegd.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 2 september 2010

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR VAN DE
RIJKSWATERSTAAT ZEELAND,


Mr. R.J. van der Kluit

Voor echt erkend

Bijlage F

Tarievenlijst behoort bij nota van inlichtingen

Onder-deel nr.	Omschrijving onderdeel	Fictieve hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaalprijs
1.	Ontgraven grond ten behoeve van grondverbetering onder NAP	2.500	M3		
2.	Ontgraven grond ten behoeve van grondverbetering boven NAP	2.500	M3		
3.	Afvoeren grond (cat. wonen) uit grondverbetering (incl. stortkosten).	2.500	M3		
4.	Leveren en aanbrengen fosforslakken ten behoeve van grondverbetering onder NAP	5.000	Ton		
5.	Leveren en aanbrengen fosforslakken ten behoeve van grondverbetering boven NAP	5.000	Ton		
6.	Leveren en aanbrengen fosforslakken 0-45 overig	2.500	Ton		
7.	Leveren en aanbrengen breuksteen 10-60 kg in kreukelberm.	1.000	Ton		
8.	Leveren en aanbrengen breuksteen 40-200 kg in kreukelberm.	1.000	Ton		
9.	Leveren en aanbrengen gietasfalt.	500	Ton		
10.	Leveren en aanbrengen overlagingconstructie dik 0,40 m van breuksteen 10-60 kg, volledig ingegoten met gietasfalt en afgestrooid met lavasteen.	1.000	M2		
11.	Leveren en aanbrengen overlagingconstructie dik 0,40 m van breuksteen 10-60 kg, vol en zat ingegoten met gietasfalt.	1.000	M2		
12.	Leveren en aanbrengen klei.	2.000	M3		
13.	Verwijderen en afvoeren puin- en vlijlagen (incl. stort- / verwerkingskosten).	500	M3		
14.	Leveren OSA	500	Ton		
15.	Leveren en aanbrengen betonzuilen 45-2300 inclusief steenslag en geotextiel.	500	M2		
16.	Leveren en aanbrengen betonzuilen 40-2400 inclusief steenslag en geotextiel.	500	M2		
17.	Aanbrengen en verwijderen tijdelijke depotverharding, opbouw en materiaalgebruik ter keuze van de opdrachtnemer.	1.000	M2		

18.	Leveren en aanbrengen geotextiel, weefsel	1.000	M2		
19.	Extra handelingskosten bij gebruik tussendepot.	10.000	M3		
Kwaliteitswaarde prestatie criterium tarievenlijst met fictieve hoeveelheden					


De kosten voor Winst, Risico, Algemene kosten en uitvoeringskosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

50 % van het totaalbedrag van de tarievenlijst telt mee in de EMVI-beoordeling.


Bijlage E

Staat van ontleding van de inschrijfprijs behoort bij nota van inlichtingen

Directe kosten	
Aanbrengen kreukelbermen	€
Aanbrengen grondverbeteringen	€
Aanbrengen gloopingsconstructie (overlagen)	€
Aanbrengen gloopingsconstructie (betonzuilen)	€
Aanbrengen gloopingsconstructie (OSA)	€
Aanbrengen onderhoudspad	€
Overlagen wegconstructie	€
Grondwerk	€
Overige werkzaamheden	€
Indirecte kosten	
Stelpost	€ 25.000,00
Inschrijvingsprijs	€

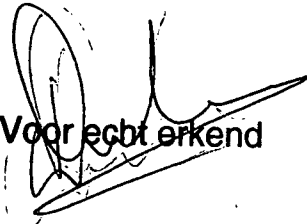
Voor echt erkend


PRINCIPEPROFIEL A: besaand
SCHAAL 1:500



PRINCIPEPROFIEL A: nieuw
SCHAAL 1:500




PRINCIPEPROFIEL B: besaand
SCHAAL 1:500



PRINCIPEPROFIEL B: nieuw
SCHAAL 1:500



DETAIL 2
SCHAAL 1:50




DETAIL 1
SCHAAL 1:50



DETAIL 3
SCHAAL 1:50



DETAIL 4
SCHAAL 1:50




MAATEN IN METERS
DIAMETERS IN MILLIMETERS
HOOGTEWALDEN IN METERS TOEN N.A.P.

Waterschap Scheldestromen i.o.


Versterking wegen PRZ werken

Situatie, Principeprofielen en details Abraham Vlietweg

PROJECTNUMMER	18-02-2010	PROJECTNAMME	PRZ-01-01-009
OPDRACHTGEVER	WVW	OPDRACHT	PRZ-01-01-009
OPDRACHTNUMMER	18-02-2010	OPDRACHTNAAM	PRZ-01-01-009
OPDRACHTDAG	18-02-2010	OPDRACHTTITEL	DEFINITIEF
OPDRACHTNUMMER	18-02-2010	OPDRACHTNAAM	PRZ-01-01-009
OPDRACHTDAG	18-02-2010	OPDRACHTTITEL	DEFINITIEF

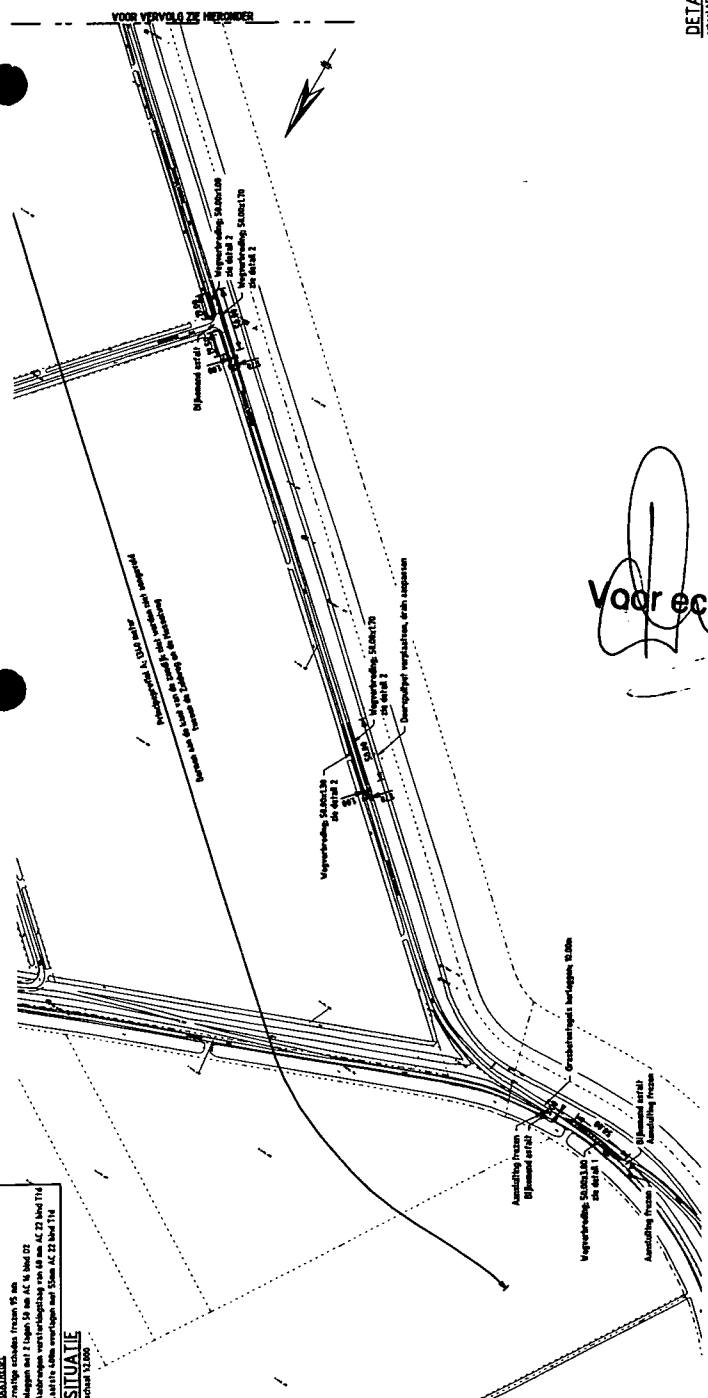


Voor echt erkend

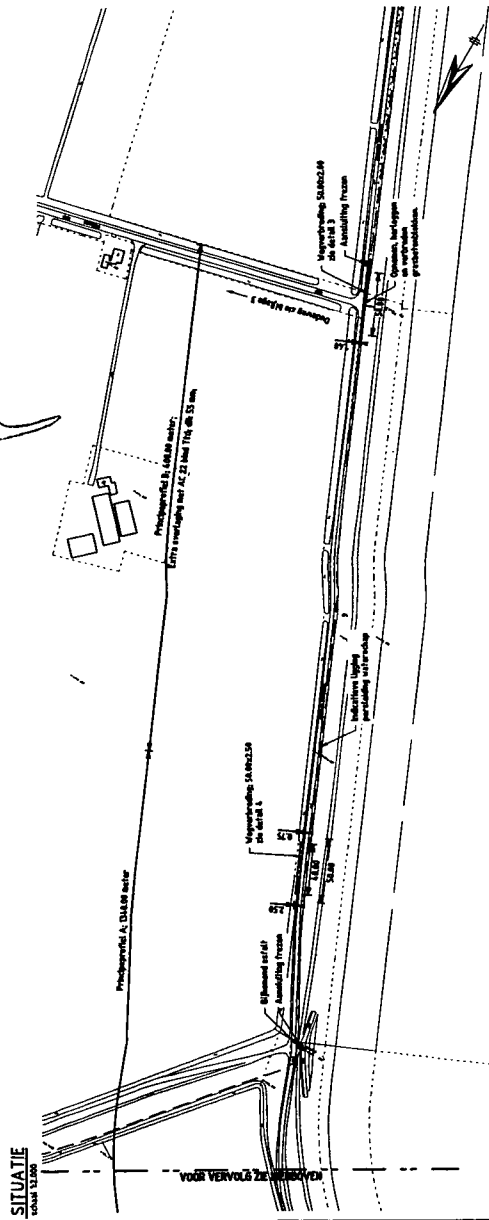

SITUATIE
SCHAAL 1:500

SITUATIE
SCHAAL 1:500



Voor echt erkend

Acceptatieplan

Voor contract 31031954

Document(en) ter Acceptatie	Uiterlijk indienen voor aanvang werkzaamheden (dagen)	Aantal exemplaren	Acceptatietermijn	Criteria
Projectmanagement				
Gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteem-certificaat	1 week na de opdracht van het werk	1	-	Artikel 93.9.1 lid 1
Opstellen en indienen projectkwaliteitsplan	binnen 20 werkdagen na het afstemmingsoverleg	in viervoud	uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst	Artikel 93.9.1 lid 2,3 en 4 en artikel 93.9.3
Indienen herzien project kwaliteitsplan na niet acceptatie	uiterlijk binnen tien werkdagen	in viervoud	uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst	Artikel 93.9.1 lid 4 en 5 en artikel 93.9.3
Indienen Deelkwaliteitsplannen	uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde uitvoering van het betreffende werkonderdeel	in tweevoud	uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst	Artikel 93.9.1 lid 4 en 6
afwijkingsrapport	2 dagen na constatering afwijking	1-voud	10 dagen na ontvangst	Artikel 93.9.6 lid 5
Schriftelijk melden bij niet kunnen corrigeren afwijking	10 dagen na constatering afwijking	1-voud	10 dagen na ontvangst	Artikel 93.10.6 lid 5
schriftelijk informeren over de voorgenomen beheersmaatregelen ten aanzien van door de directie gemelde tekortkomingen	2 dagen na constatering afwijking	1-voud	10 dagen na ontvangst	Artikel 93.10.6 lid 2
revisie- c.q. as-buultekeningen	uiterlijk acht weken na de datum van oplevering van het werk	Conform bestekseisen	2 weken na ontvangst	Artikel 61.3.2 lid 1
Omgevingsmanagement				
Overlast omgeving	Projectkwaliteitsplan binnen 20 dagen na afstemmingsoverleg	In viervoud	Uiterlijk de tiende werkdag na ontvangst	EMVI
Publieksgericht werken (vroegtijdige oplevering)	Projectkwaliteitsplan binnen 20 dagen na afstemmingsoverleg	In viervoud	Uiterlijk de tiende werkdag na ontvangst	EMVI
Technisch management				
Certificaten bouwstoffen	14 dagen voor tijdstip verwerking	1-voud	Zelfde dag	92.18 lid 2

Melding i.h.k.v. het Besluit Bodemkwaliteit	Conform regelgeving		-	92.17 lid 2
Bewijs van vervoer en acceptatie afvalstoffen	maandelijks	1-voud	Zelfde dag	61.2.3 lid 3
Werktekeningen	15 werkdagen voorafgaand aan uitvoering Wet milieubeheer	1-voud	Uiterlijk de tiende werkdag na ontvangst	61.2.10
Vergunning Wet Milieubeheer	Vier weken voor aanvang	1-voud	n.v.t.	93.5 lid 1